


## Kobling av DIPS Interactor fra versjon 131 av CGM

1. Logg deg på som administrator og gå inn i CGM Journal register:
  - a. Gå på administrasjon
  - b. Velg trestruktur
  - c. Velg CGM journal register



2. Under der finner men et valg som heter «Innstillinger for enheten XXX legekonto» og under der en innstilling for «Lab»
3. Her er det to innstillinger som skal inn for å koble opp CGM og Interactor:
  - a. Filsti til Interactor-mappen på server
  - b. Verdien «True» for å indikere at dette er aktivt

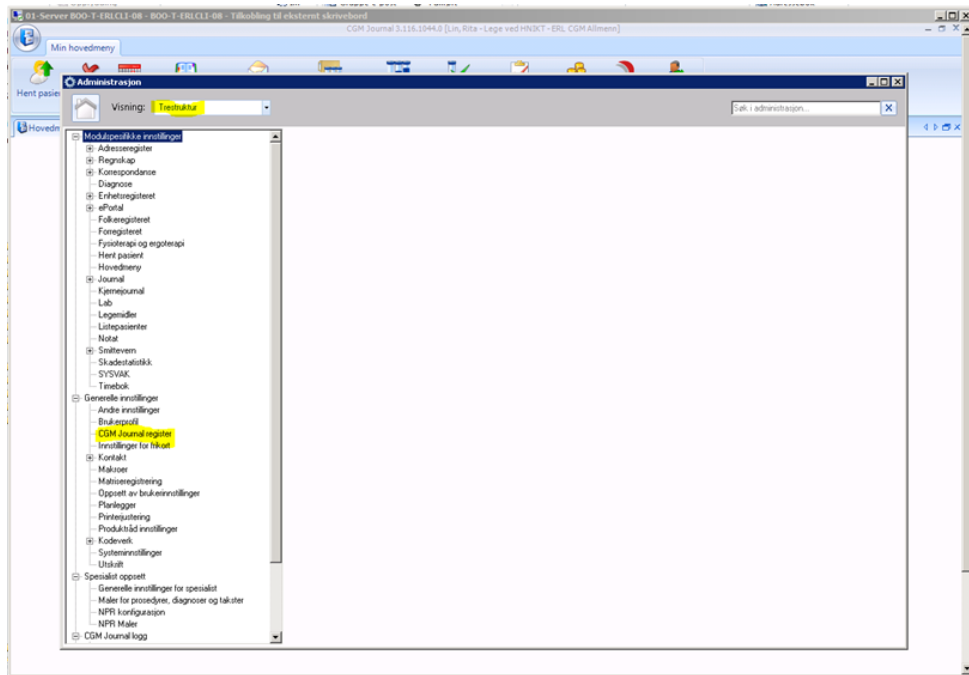

Administrasjon

Visning: Kategorier

### CGM Journal register

- Globale innstillinger
- Innstillinger for datamaskinen 3SOM04B00221
- Innstillinger for bruker \_ADM
- Innstillinger for bruker \_ADM i stilling Administrator
- Innstillinger for klienten 3SOM04B00221
- Innstillinger for yrket SYSTEM
- Innstillinger for enheten Sømna legekantor
  - Accounting
  - AddressBook
  - Alarmfunksjon
  - AvtaleVarsel
  - Contact
  - Correspondence
  - DelegationSection
  - EPortal
  - HealthTechIntegration
  - JournalScopedOverview
  - KAD
  - Lab
    - Angir datakatalogen som EDI rekvireringer til Analytix skal lagres i <ANALYTIXDIRECTORYUNIT> =
    - Angir om støtte for Analytix skal være aktivert <ANALYTIXENABLEDUNIT> = Tru
    - Angir Analytix programfil <ANALYTIXPROGRAMPATHUNIT> =
    - Angir om støtte for Helse Sør-østs rekvireringsklient skal aktiveres som standard <IHREENABLEDDFAULT> =
    - Angir stadard datakatalog som Interactor rekvireringsklient er installert i <INTERACTORDIRECTORYDEFAULT> = \\lege-winnmed.WISCserv
    - Angir om støtte for Interactor rekvireringsklient skal aktiveres som standard <INTERACTORENABLEDDFAULT> = True
  - Note
  - Schedule
  - ScheduleCallInSection
  - TriageSection

4. Bekreft med «OK» og «Lagre».
5. Logg ut og inn av CGM Journal
6. For å få opp Interactor ikonet på menylinjen, stå i linjen med ikonene, høyreklikk og velg «Oppsett»
7. Finn «Interactor» på listen til høyre og legg den til i listen til venstre, bestem med pilen «Opp»/»Ned», hvor i menyen du ønsker den skal ligge

